

CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

COD. scheda

2012-CA-SWD-102

Misurazione in opera dell'isolamento acustico per via aerea secondo UNI EN ISO 140-4

Elemento tecnico: **MURO DOPPIO 12+12**


Prodotto fonoisolante: **SUPERWOOD 12+20+19**

Caratteristiche solaio

Stratigrafia	Spessore [cm]
1 - Intonaco in calce-sabbia	1,5
2 - Tramezza in blocco porizzato	12,0
3 - Isolante acustico: SUPERWOOD	5,1
4 - Tramezza in blocco porizzato	12,0
5 - Intonaco in calce-sabbia	1,5
Totale	32,1



Risultati

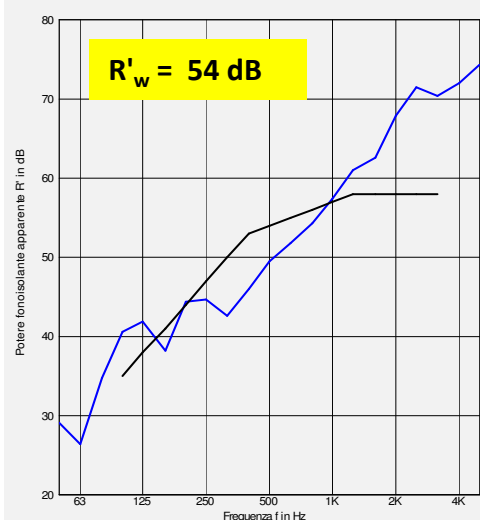

Scheda prodotto

Composizione

Pannello termoacustico autoportante per pareti doppie, composto da un sandwich di fibra legno densità 250 kg/mc dello spessore di 19 mm, con all'interno un pannello in fibra di poliestere dello spessore di 20 mm. Il pannello viene fornito con fascia ROTOCELL AD da utilizzare per il fissaggio e la sigillatura delle fughe.

Dati termoacustici:

R_w secondo UNI EN ISO 140/3 32 dB
Conducibilità termica: 0,047 W/mk

Modalità di posa

Consultare il manuale di posa

N.B. il dato si riferisce ad una misura sperimentale effettuata nell'ambito di una certificazione ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97. In considerazione del fatto che la prestazione fonoisolante di una generica partizione dipende dalle caratteristiche fisiche, dalla posa e dalle condizioni al contorno, queste ultime difficilmente riproducibili, la POLYMAXITALIA non garantisce la ripetibilità del valore dichiarato. Tale prova rappresenta tuttavia uno strumento efficace ed utile per guidare e supportare l'utente nella scelta dell'isolante più adeguato.

